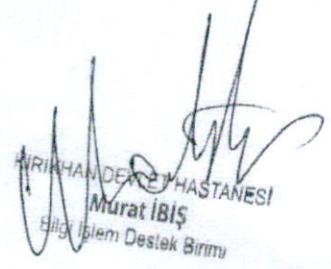


HOPARLÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ses çıkış türü stereo olmalıdır.
2. Hoparlör sayısı 1+1 olmalıdır.
3. Güç beslemesi 220V olmalıdır.
4. Bağlantı tipi 3.5 mm jak olmalıdır.
5. En az 1,5 metre güç kablosuna sahip olmalıdır.
6. En az 2 yıl garantili olmalıdır.


MİRİHAN DEĞER HASTANESİ
Murat İBİŞ
Bilgi İşlem Destek Birimi

WEBCAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Windows 10 ile uyumlu olmalıdır.
- 2) Mikrofon desteği olmalıdır. *C mikrafon olmalıdır.*
- 3) Kamera video çözünürlüğü en az 1080P olmalıdır.
- 4) Bağlantı tipi USB-A olmalıdır.
- 5) Çok yönlü açı desteği olmalıdır.
- 6) Tak çalıştır özelliğe ve en az 1,5 metre USB-A kablosuna sahip olmalıdır.
- 7) En az 2 yıl garantili olmalıdır.

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Murat İRİT
Bilgi İşlem Desteği Birimi

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Murat İRİT
Bilgi İşlem Desteği Birimi